


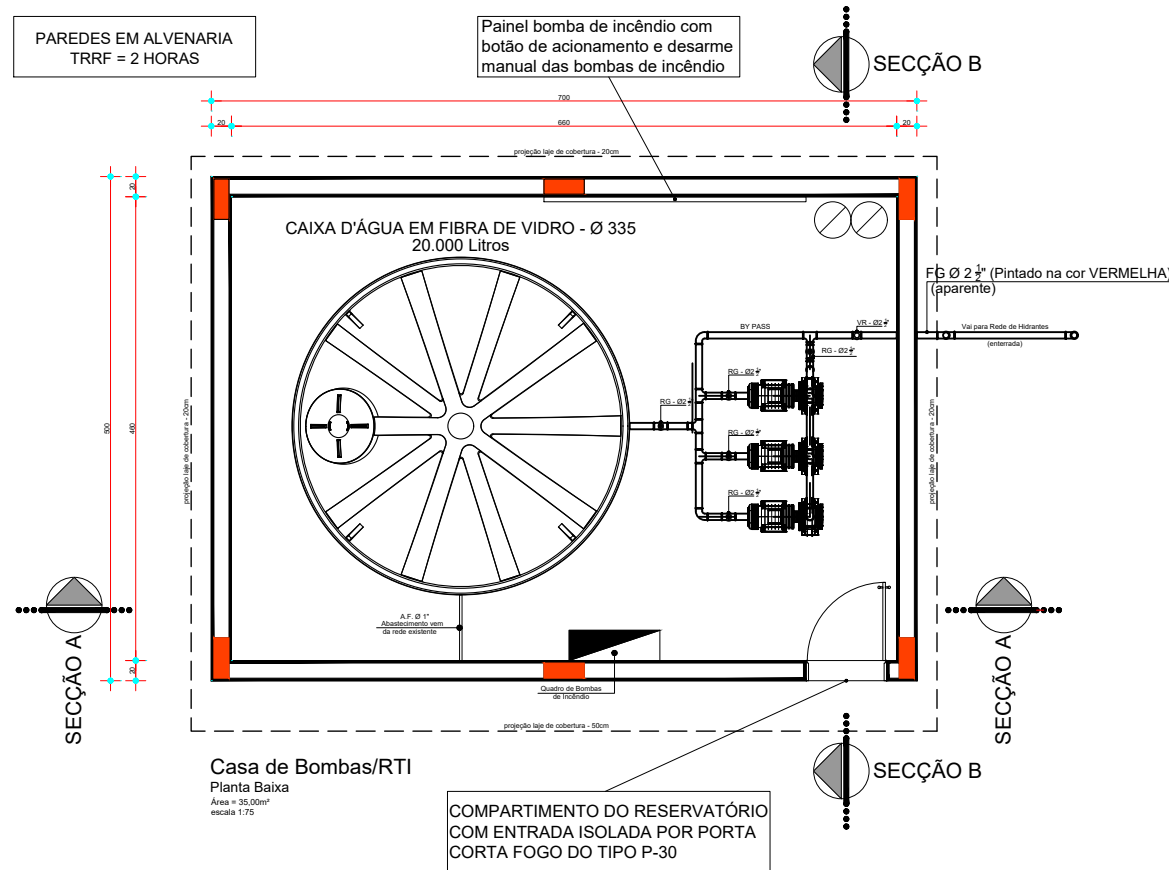

Identificação das Bombas:

1. Bomba de incêndio principal em funcionamento
2. Bomba de incêndio reserva em funcionamento



1 bomba elétrica
Potência = 14 cv
Vazão = 36 m³/h x 52,5 mca
Autonomia = 2 horas

1 bomba a combustão
Potência = 14 cv
Vazão = 36 m³/h x 52,5 mca
Autonomia = 2 horas

*Instalar sob o tanque de combustível
do motor a combustão uma bacia de
retenção com volume mínimo de 1,5
vez a capacidade do tanque.

1 bomba jockey
Potência = 0,75 cv

Prever placa de identificação nas bombas com
as seguintes informações: Modelo, Potência,
Vazão, H/man, Autonomia e tipo do motor.

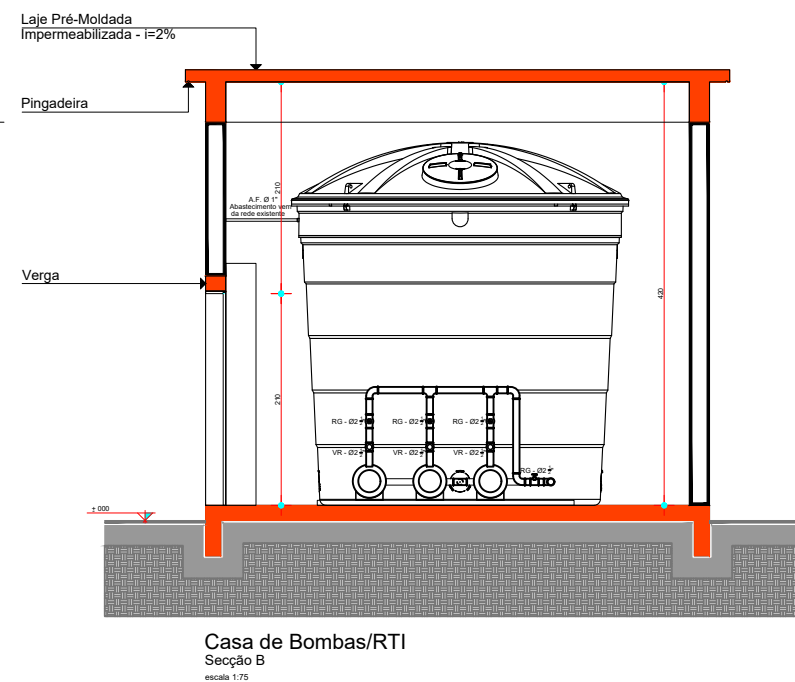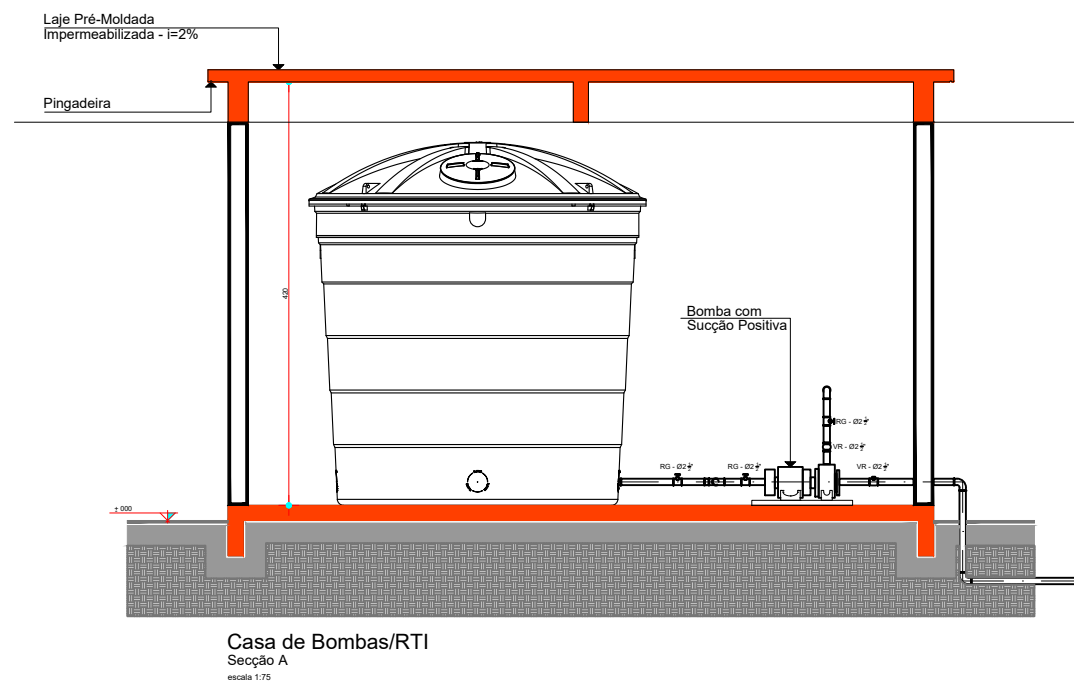

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

Rua Erwino Menegotti, nº 478 - Bairro Água Verde - Jaraguá do Sul - SC
www.samaejs.com.br - samae@samaejs.com.br - (47)2106-9100

DIRETORIA TÉCNICA
COORDENADORIA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO
projetos@samaejs.com.br - (47)2106-9110

Resp. Técnico:

THALES MARTINS DE OLIVEIRA GOMES
Engenheiro Civil - CREASC - 137627-6
thales.gomes@samaejs.com.br - (47)2106-9110

PROJETO BÁSICO

UNIDADE:
ETE - ÁGUA VERDE

PADRÃO:
CASA DE BOMBAS/RTI

Escala: s/esc.
Data: jul/2025

FOLHA:

01

01

Nº DE FOLHAS: