

Modelo Fossa e Filtro


Orientações para Instalação Fossa Sêptica NBR 7.229/93 e Filtro Anaeróbio NBR 13.969/97

Aprovados: (D: 1,10m x H: 1,80m) ou (D: 1,35m x H: 1,50m) medidas internas.

Para tamanhos diferentes, contrate um profissional registrado no CREA ou CAU para fazer o projeto, porém, o diâmetro interno nunca pode ser menor que 1,10m.

ANTES DE FECHAR AS TAMPAS, DA FOSSA E DO FILTRO, E COBRIR O CONJUNTO, SOLICITE A VISTORIA DO SAMAE

Deverão estar abertas conforme o Artigo 50 parágrafo 5º. da Lei 097/2010.

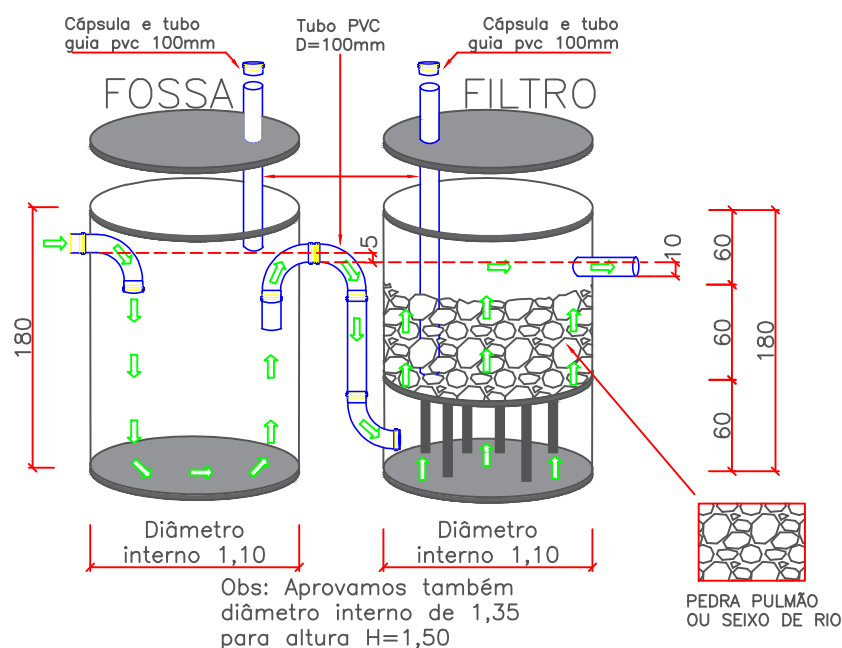

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

MODELO FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

DESCRIÇÃO:

DETALHAMENTO DA FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

ESCALA:

1:4

PRANCHA:

1/2

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

TUHÃ EVANGELHO
CREA/SC: 164.930-6

OBS:

Divergência entre cota e escala
prevalece a cota

REVISÃO
00

DESCRIÇÃO / ALTERAÇÕES

AUTOR

André Fernandes

DATA
20/02/2023

REVISÃO:

00