


PLANTA BAIXA

VIA ESTRUTURAL - Redes no passeio

sem escala

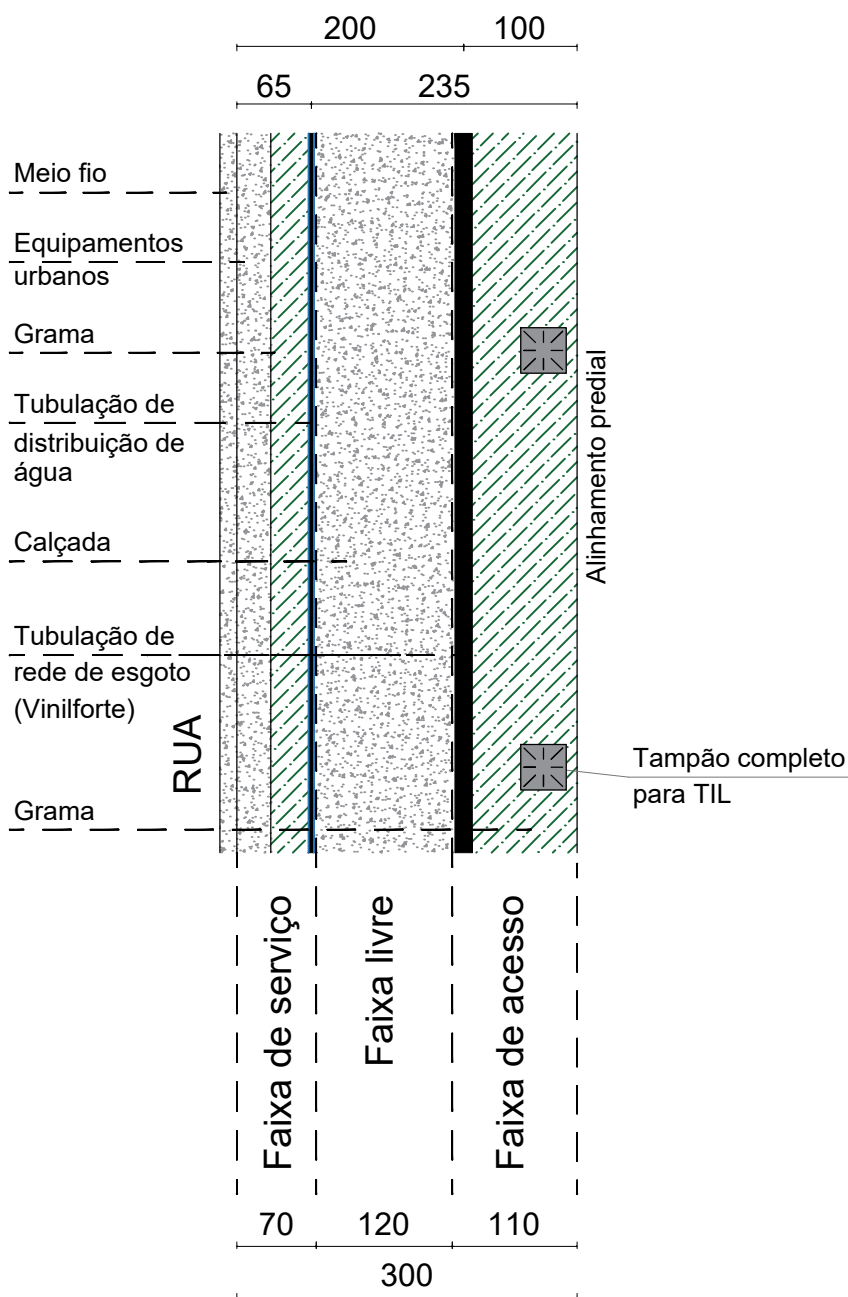

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

CALÇADA 3,0M - PLANTA BAIXA

DESCRIÇÃO:

PLANTA BAIXA E DETALHES

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

ÚNICA

REVISÃO:


00

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E COMPONENTES

VIA ESTRUTURAL - Redes no passeio

Calçada mínimo 3,0 m de largura

1:30

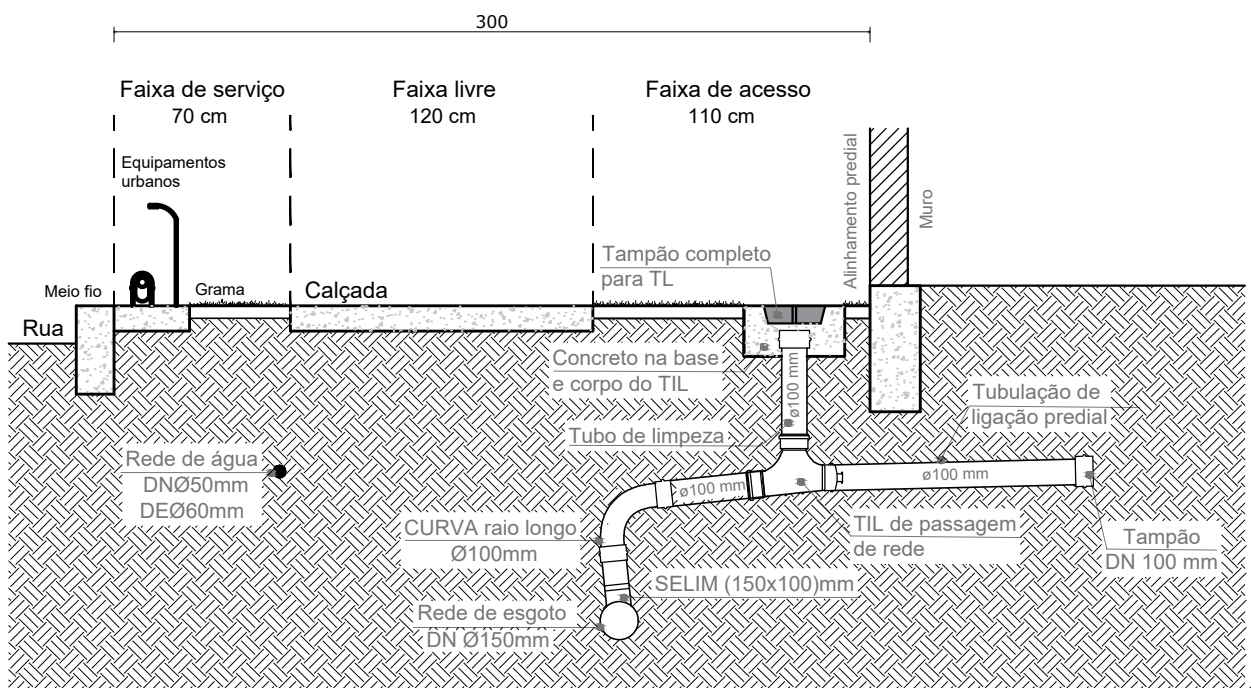

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

CALÇADA 3,0M - ESQUEMA

DESCRIÇÃO:

PLANTA BAIXA E DETALHES

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

ÚNICA

REVISÃO:


00

DIMENSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS

VIA ESTRUTURAL - Redes no passeio

Calçada mínimo 3,00 m de largura

1:30

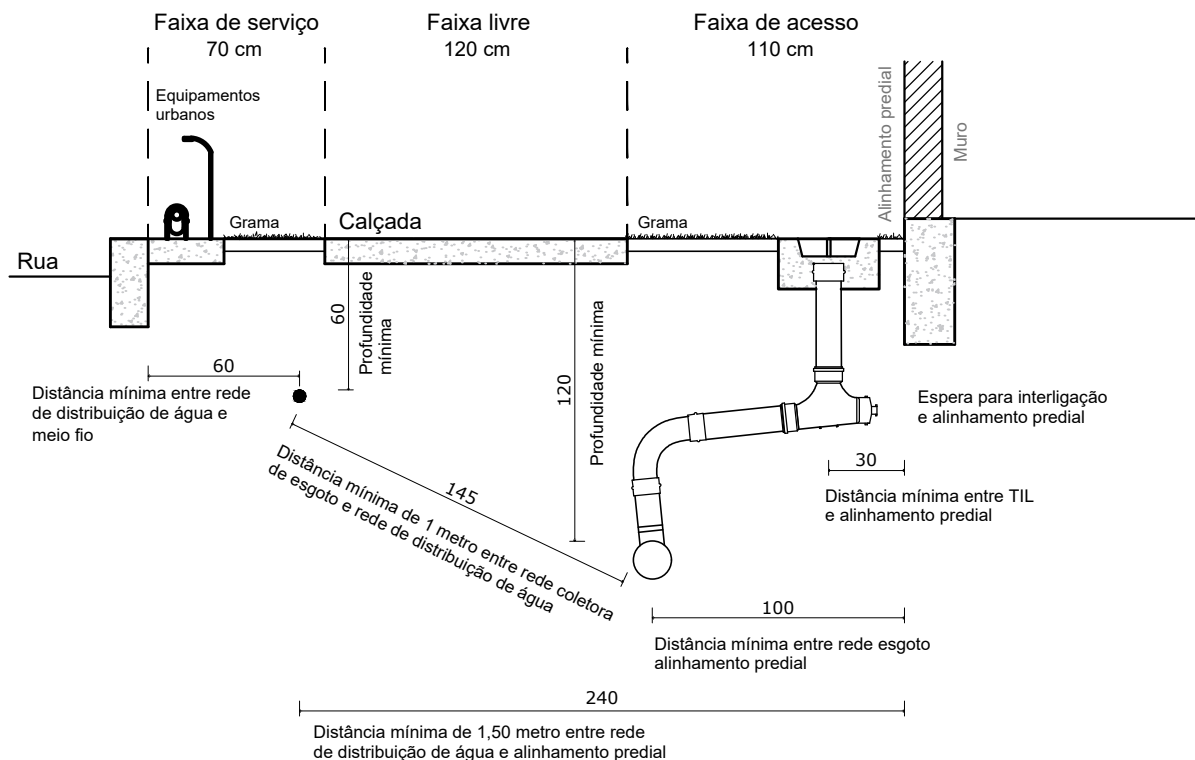

Observações:

Profundidade máxima da rede coletora de esgoto no passeio de 1,60 m (acima deve ser implantada na pista de rolamento)

Em situações excepcionais por limitação de profundidade, será tolerada uma profundidade mínima para o coletora de esgoto de até 80 cm para o início da rede (a critério da SAMAE)

Material a ser doado ao SAMAE (POR LOTE A SER IMPLANTADO):

- Um TIL de ligação de DN 100 mm
- Um tampão para ligação DN 100 mm
- Um selim 150 x 100 mm
- Uma curva 90° de RAIO LONGO DN 100 mm
- Um metro de tubo DN 100 mm

SAMAE
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

CALÇADA 3,0M - DETALHES

DESCRIÇÃO:

PLANTA BAIXA E DETALHES

ESCALA:

Indicada

PRANCHA:

ÚNICA

REVISÃO:

00