



LEGENDA			
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE COM ABRIGO PARA MANGUEIRAS (0,45x0,75x0,17m)		EXTINTOR DE PÓ CO2, 5-B.C, 6 kg COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	TUBULAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO		EXTINTOR DE ÁGUA, 2-A, 10 L COM SINALIZAÇÃO DE PAREDE
	HIDRANTE DE RECALQUE		SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES NAS GARAGENS
	DETECTOR DE TEMPERATURA PONTUAL ENDEREÇÁVEL		QUADRO DE BOMBAS DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL E AVISADOR VISUAL DO ALARME DE INCÊNDIO		CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL
	PORTA CORTA FOGO TIPO P-30		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 100 LMS - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,20m
	PAREDE RESISTENTE AO FOGO TRF 2 HORAS		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 2000 LMS - ALTURA DE INSTALAÇÃO = 2,20m
	CAMINHAMENTO DE FUGA		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
	CAMINHAMENTO DO HIDRANTE		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA DIREITA
	CAMINHAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO		SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE ABANDONO DE LOCAL COM SETA INDICATIVA DE SAÍDA ESQUERDA
	CORRIMÃO + GUARDA-CORPO		CORRIMÃO
	GUARDA-CORPO		GUARDA-CORPO

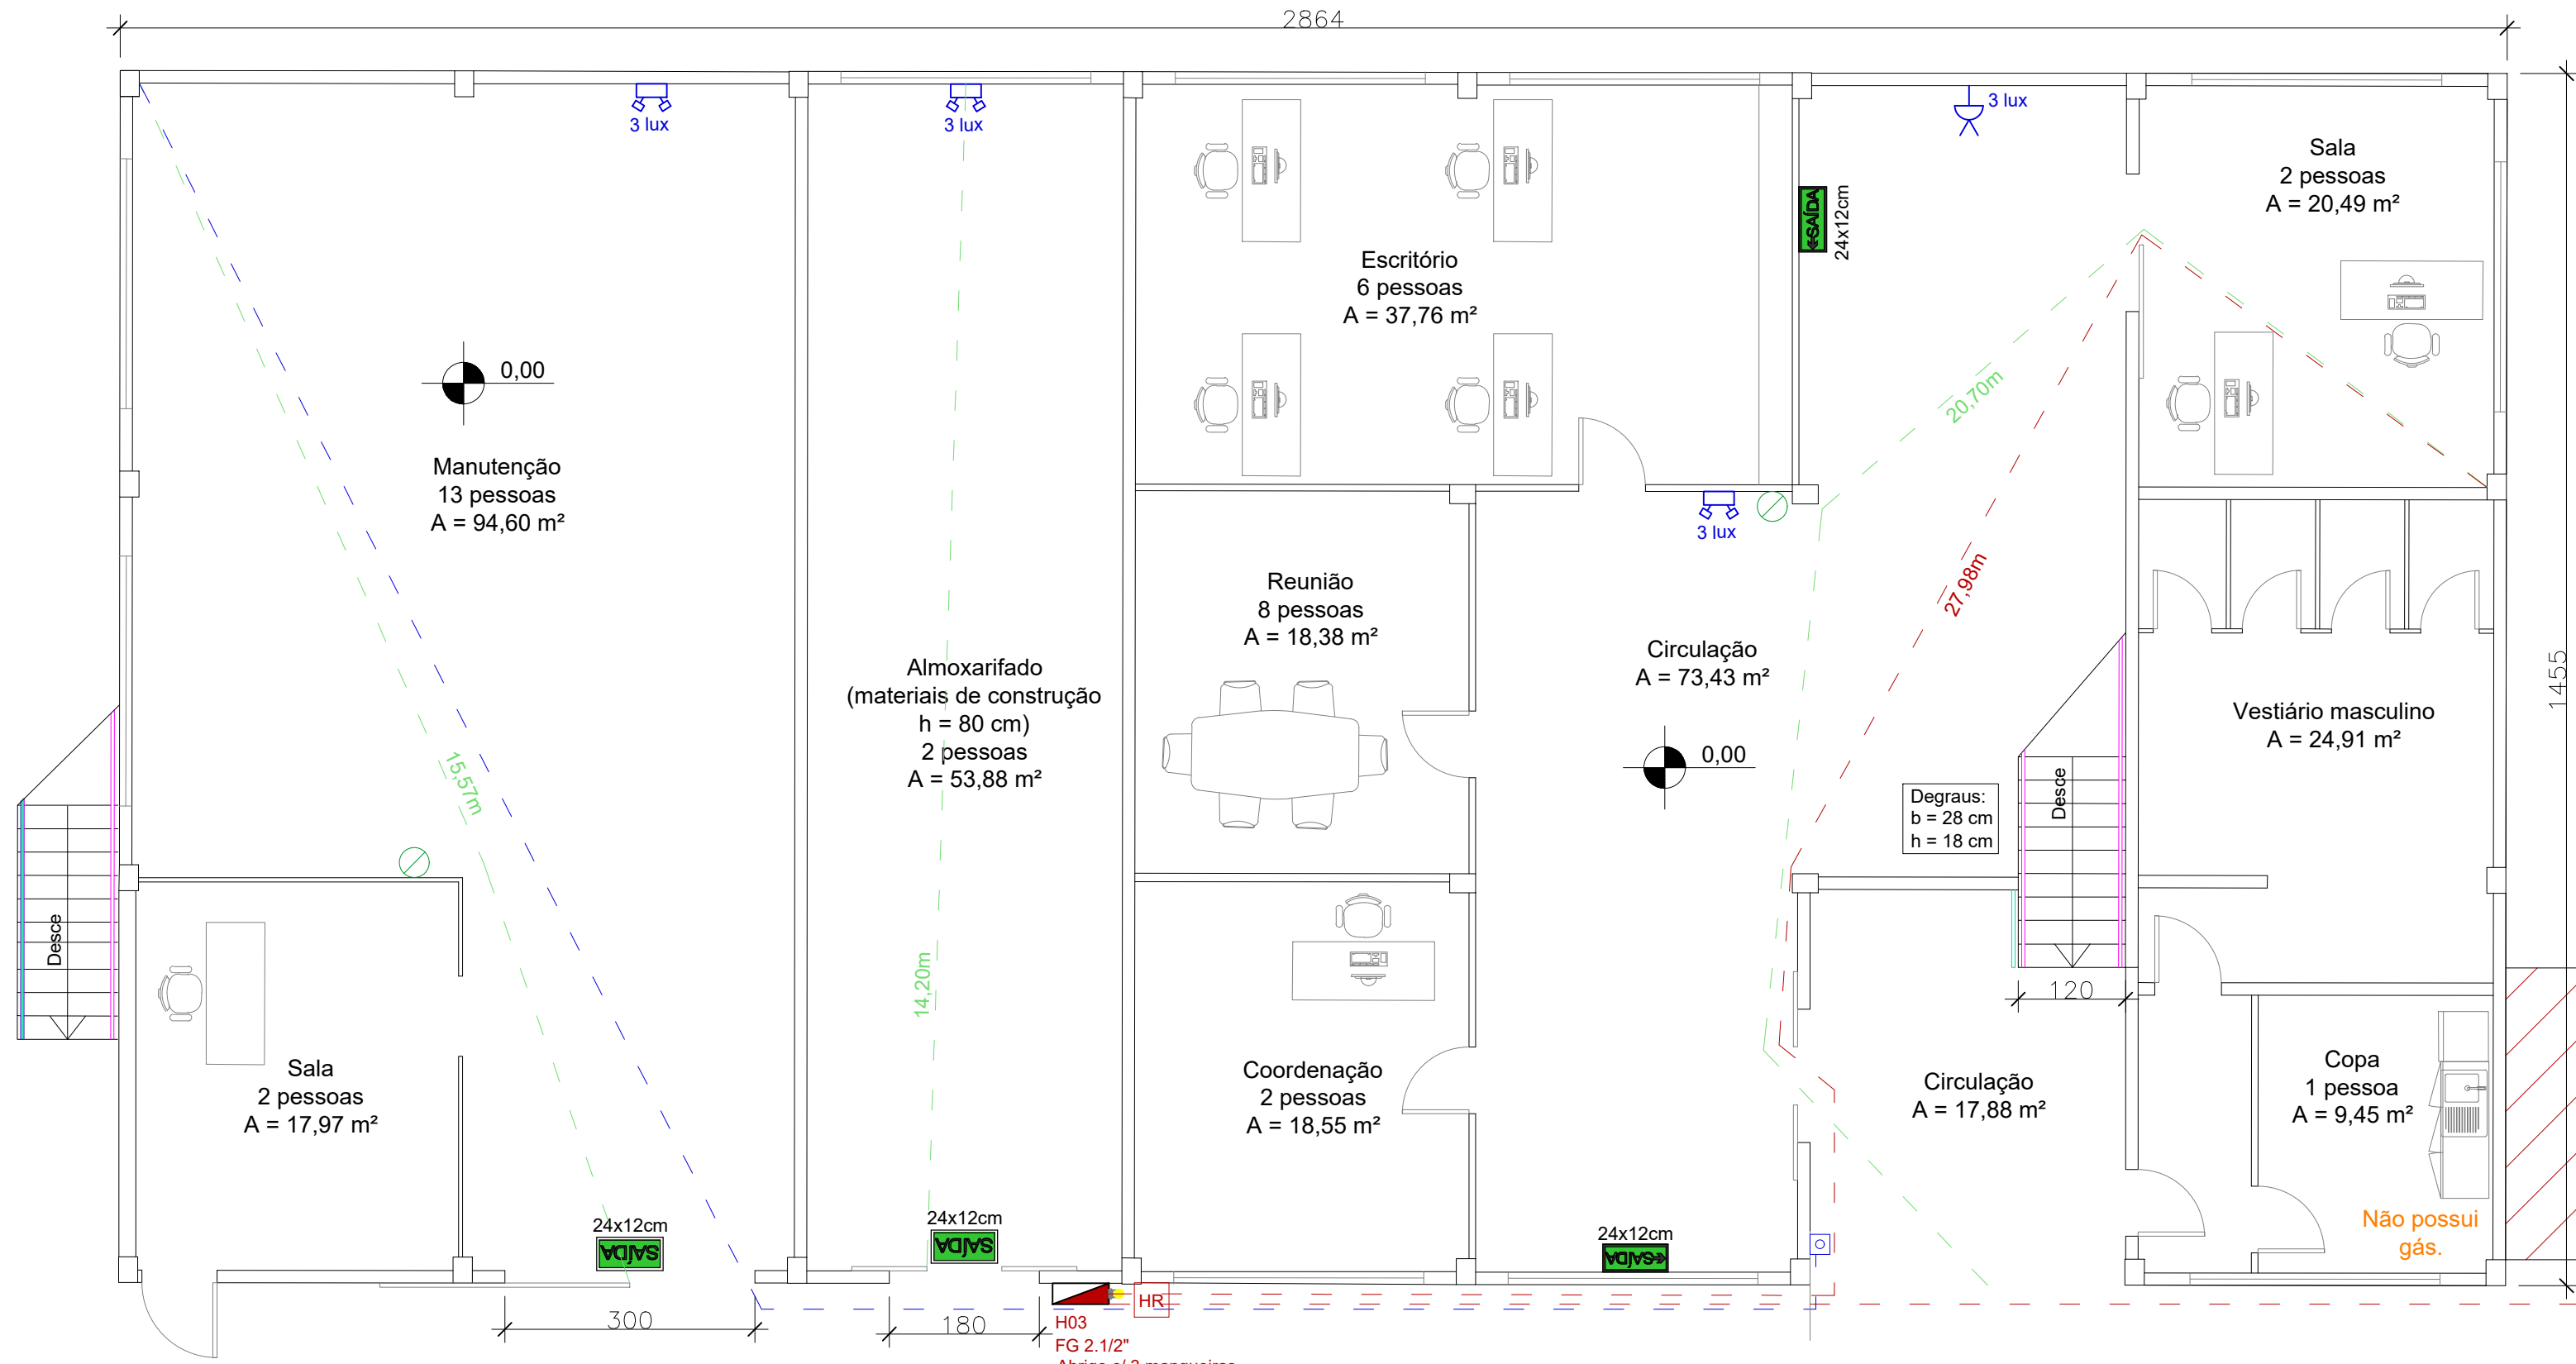


PLANTA BAIXA BLOCO 1 - Central térreo
Esc. = 1:50

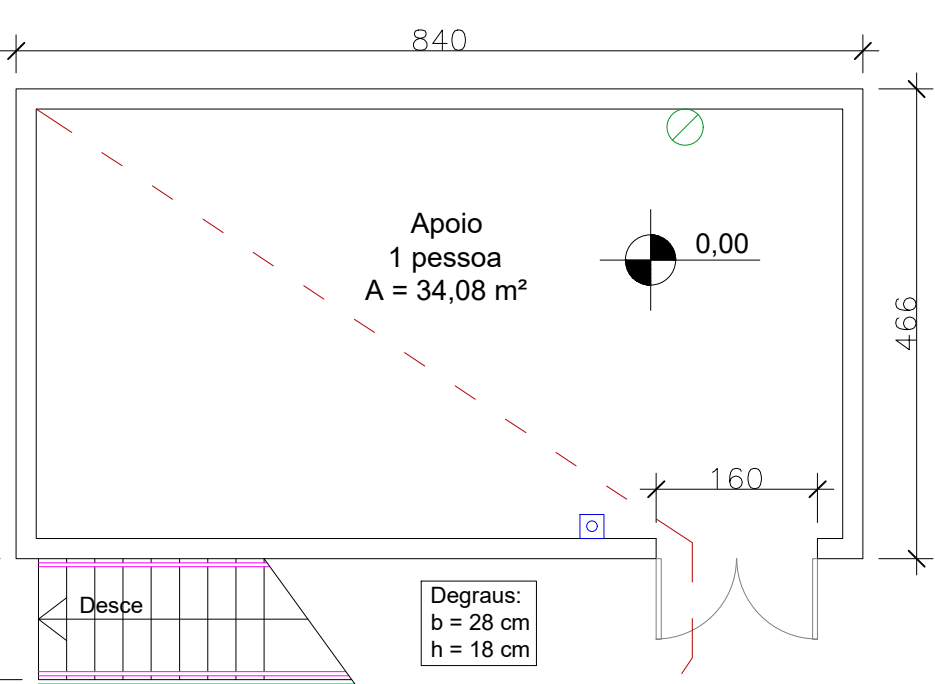


PLANTA BAIXA BLOCO 1 - Subestação térreo
Esc. = 1:50


Material/Ocupação	Altura (m)	CI (MJ/m²)	Área (m²)
Papel (arquivo morto)	2,00	7560	238,58
Materiais de construção	0,80	288	53,88
Edificação pública	-	450	613,78
Carga de incêndio MJ/m² (média ponderada)		2312	

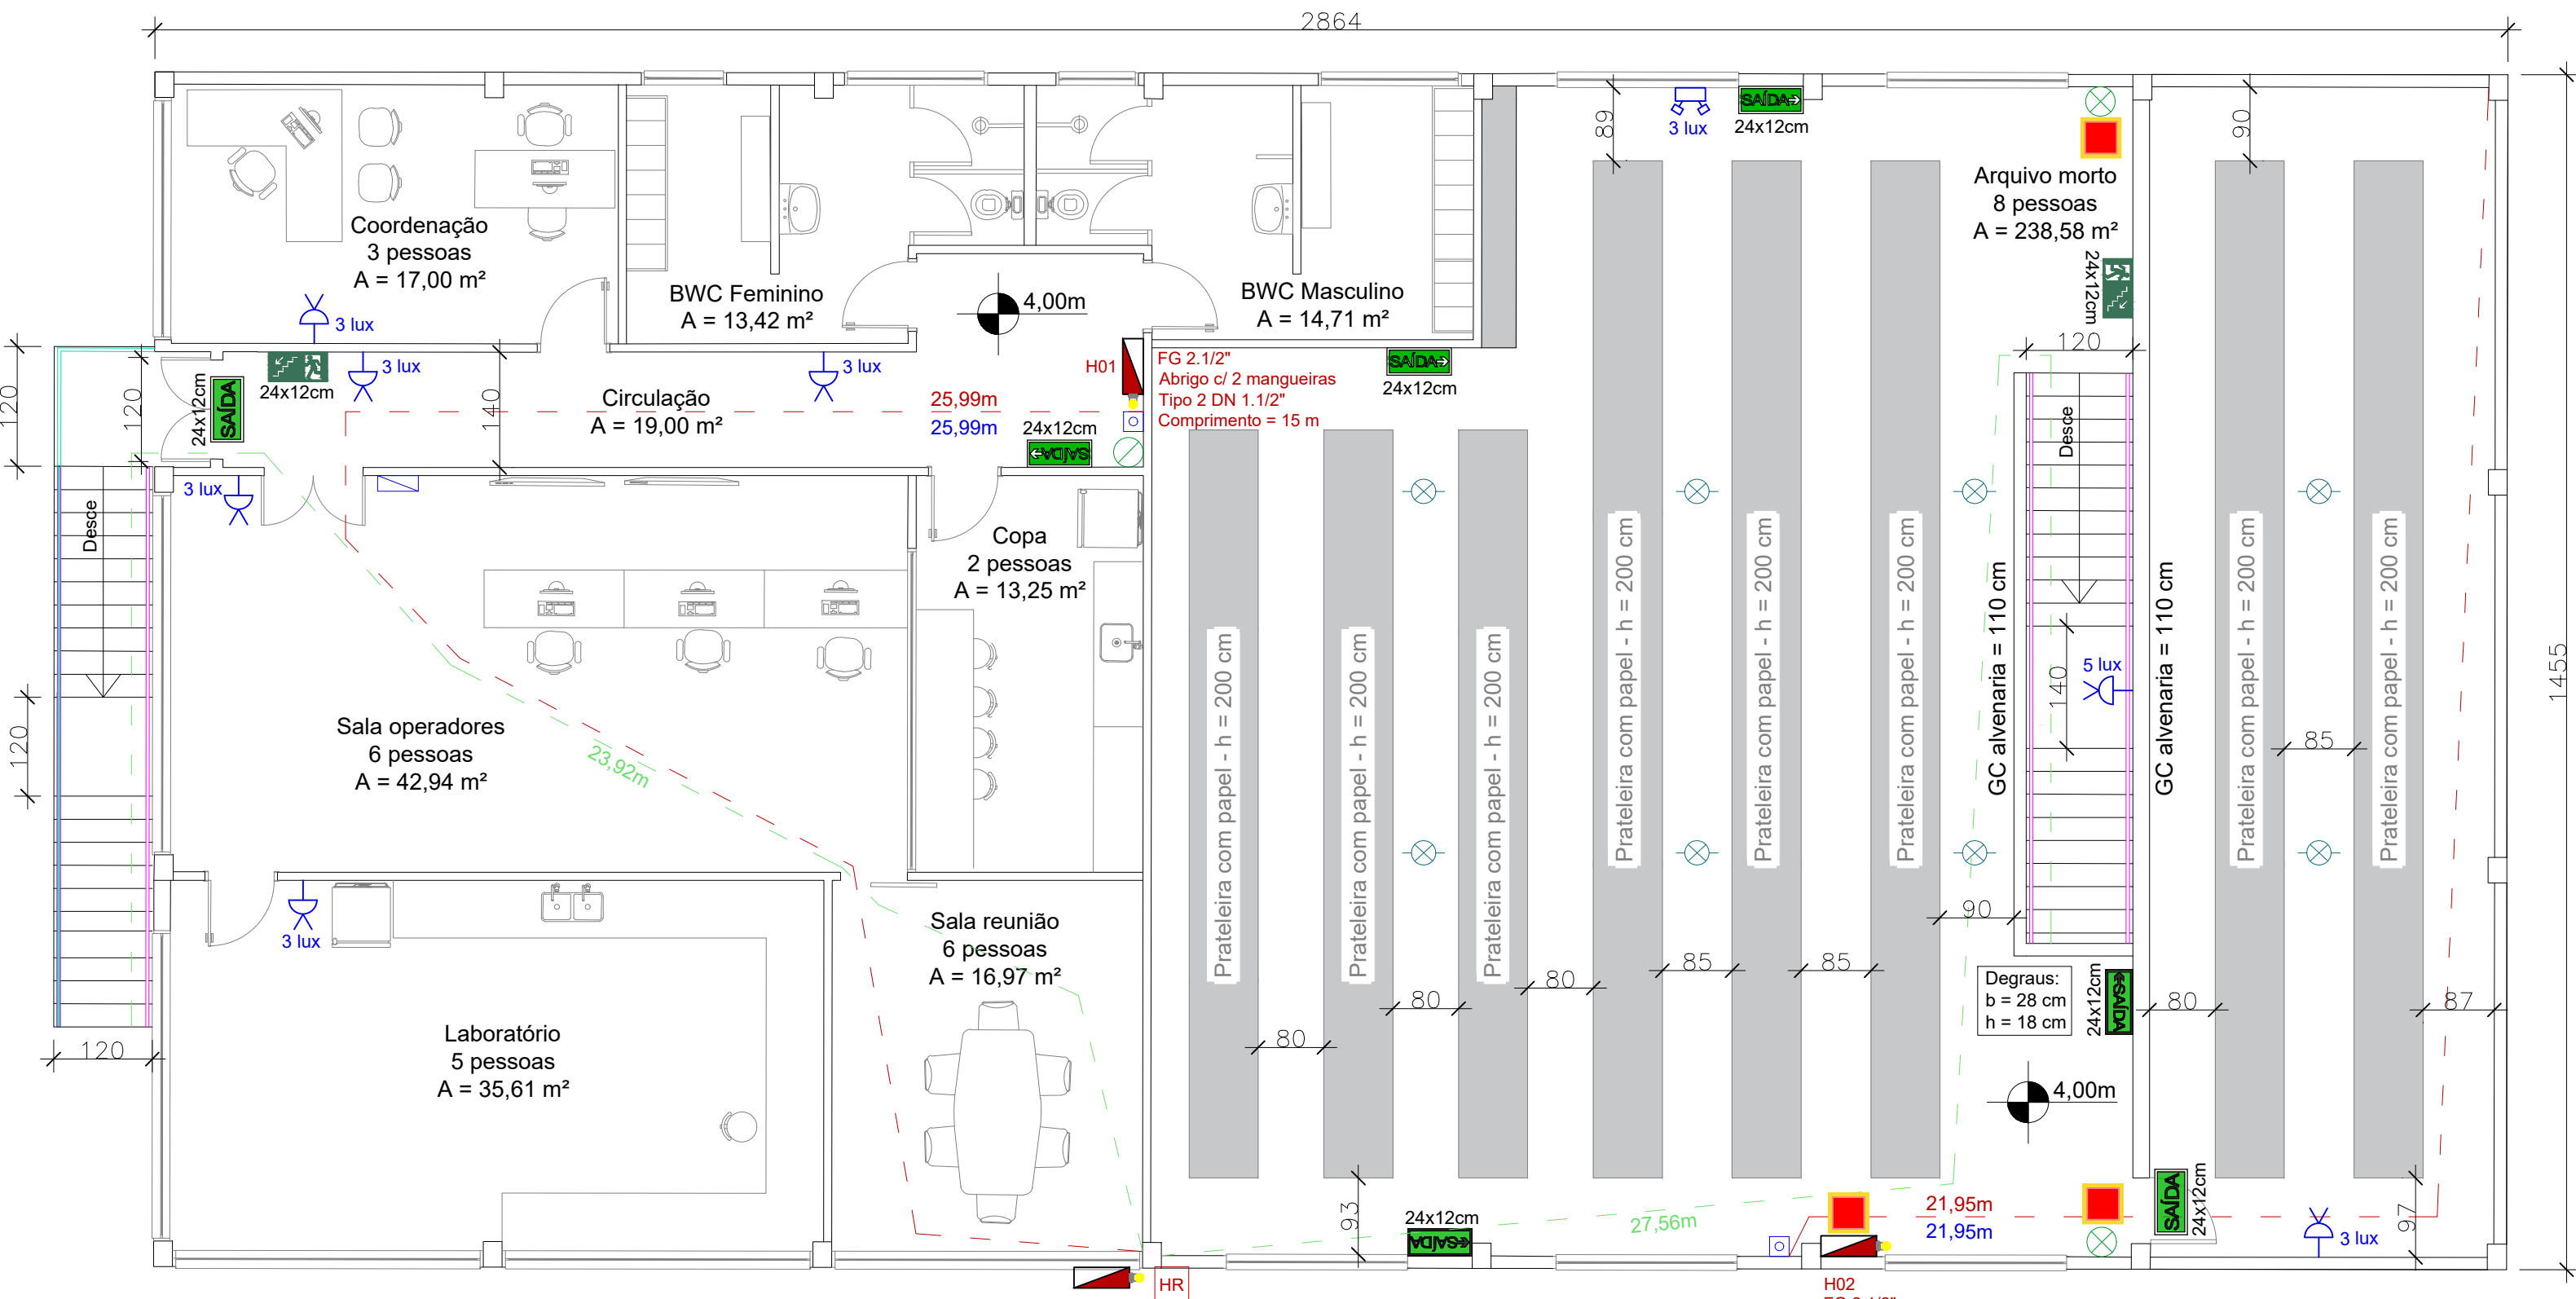

PLANTA BAIXA BLOCO 1 - Central superior
Esc. = 1:50

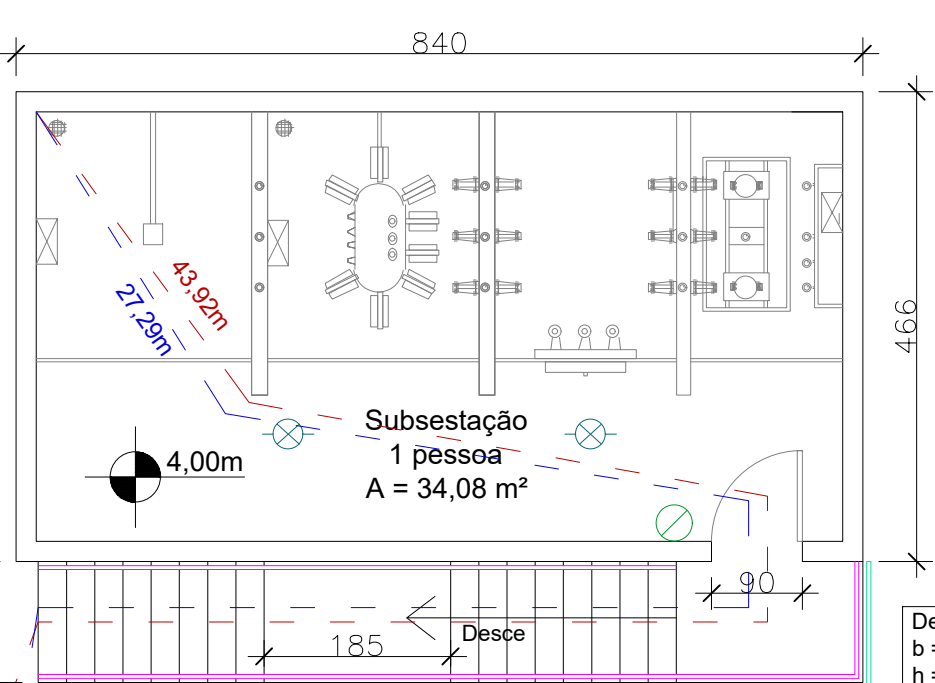

PLANTA BAIXA BLOCO 1 - Subestação superior
Esc. = 1:50

ELABORAÇÃO: <div></div>		FINALIDADE: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	
CONTEÚDO: PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO PLANTA BAIXA BLOCO 1		LOCAL/TRECHO: RUA CARLOS HARDT, 177 - BAIRRO ÁGUA VERDE CEP: 89.254-000 - MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL / SC	
CODIFICAÇÃO: PPCI-0120-AV-A.dwg		EXTENSÃO/ÁREA: INDICADA	PRANCHAS: 02/06
RESPONSÁVEL (CONTRATANTE): SAMAE		RESP. TÉCNICO: ANDERSON LUIZ ESTEFANSKI MUNIZ ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC: 169062-1 ART nº 8966169-4	
ASSINATURA DO CONTRATANTE		ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO	
VORO ENGENHARIA LTDA. RUA ADRIANO SCHONDERMANN Nº257 - SALA 04, COSTA E SILVA, JOINVILLE-SC FONE/WHATSAPP: (47) 99224-4517 contato@voroengenharia.com			