

## Modelo Fossa e Filtro


Orientações para Instalação Fossa Séptica NBR 7.229/93 e Filtro Anaeróbio NBR 13.969/97

Aprovados: (D: 1,10m x H: 1,80m) ou (D: 1,35m x H: 1,50m) medidas internas.

Para tamanhos diferentes, contrate um profissional registrado no CREA ou CAU para fazer o projeto, porém, o diâmetro interno nunca pode ser menor que 1,10m.

ANTES DE FECHAR AS TAMPAS, DA FOSSA E DO FILTRO, E COBRIR O CONJUNTO, SOLICITE A VISTORIA DO SAMAE

Deverão estar abertas conforme o Artigo 50 parágrafo 5º. da Lei 097/2010.

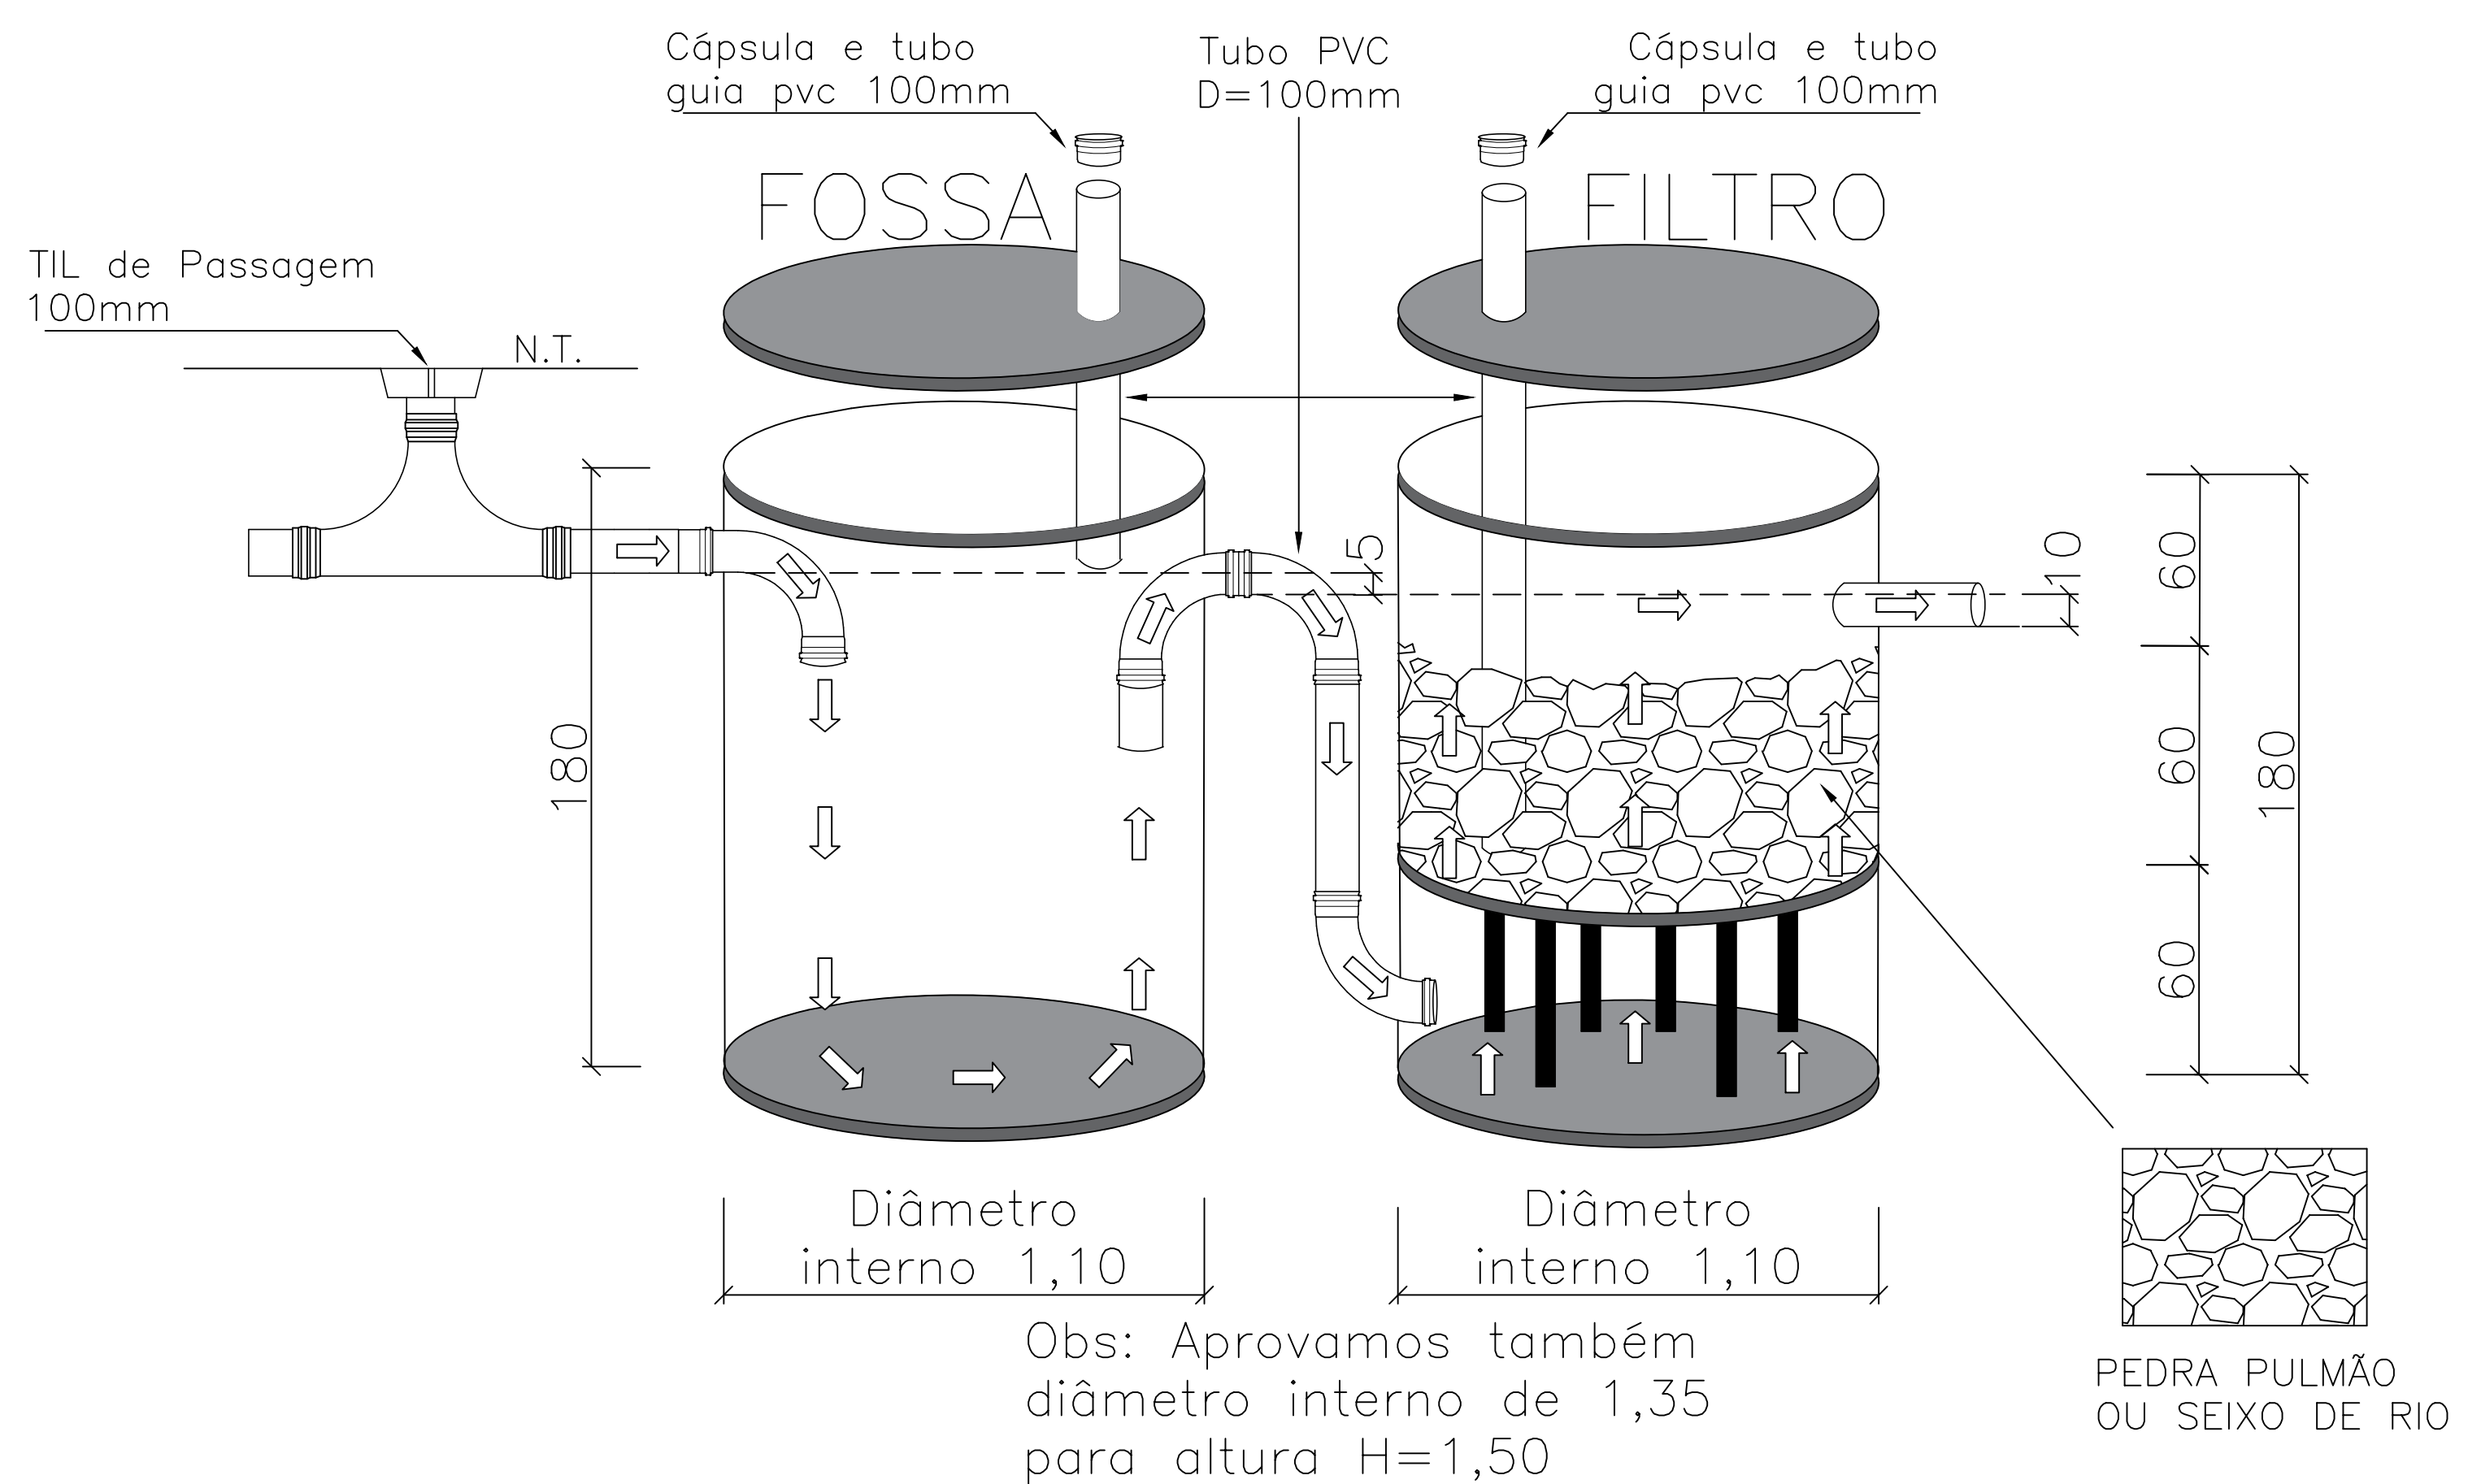

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE  
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

# MODELO FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

DESCRIÇÃO:
------------

## DETALHAMENTO DA FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

ESCALA:
---------

1:4

PRANCHA:	
----------	--

 $1/2$ 

REVISÃO:

01