


# Modelo Fossa e Filtro

Orientações para Instalação Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio NBR 17076/2024  
Aprovados: (D: 1,10m x H: 1,80m) ou (D: 1,35m x H: 1,50m) medidas internas.  
Para tamanhos diferentes, contrate um profissional registrado no CREA ou CAU para fazer o projeto, porém, o diâmetro interno nunca pode ser menor que 1,10m.

**ATENÇÃO:**  
ANTES DE FECHAR AS TAMPAS, DA FOSSA E DO FILTRO, E COBRIR O CONJUNTO, SOLICITE A VISTORIA DO SAMAE  
Deverão estar abertas conforme o Artigo 50 parágrafo 5º. da Lei 097/2010.

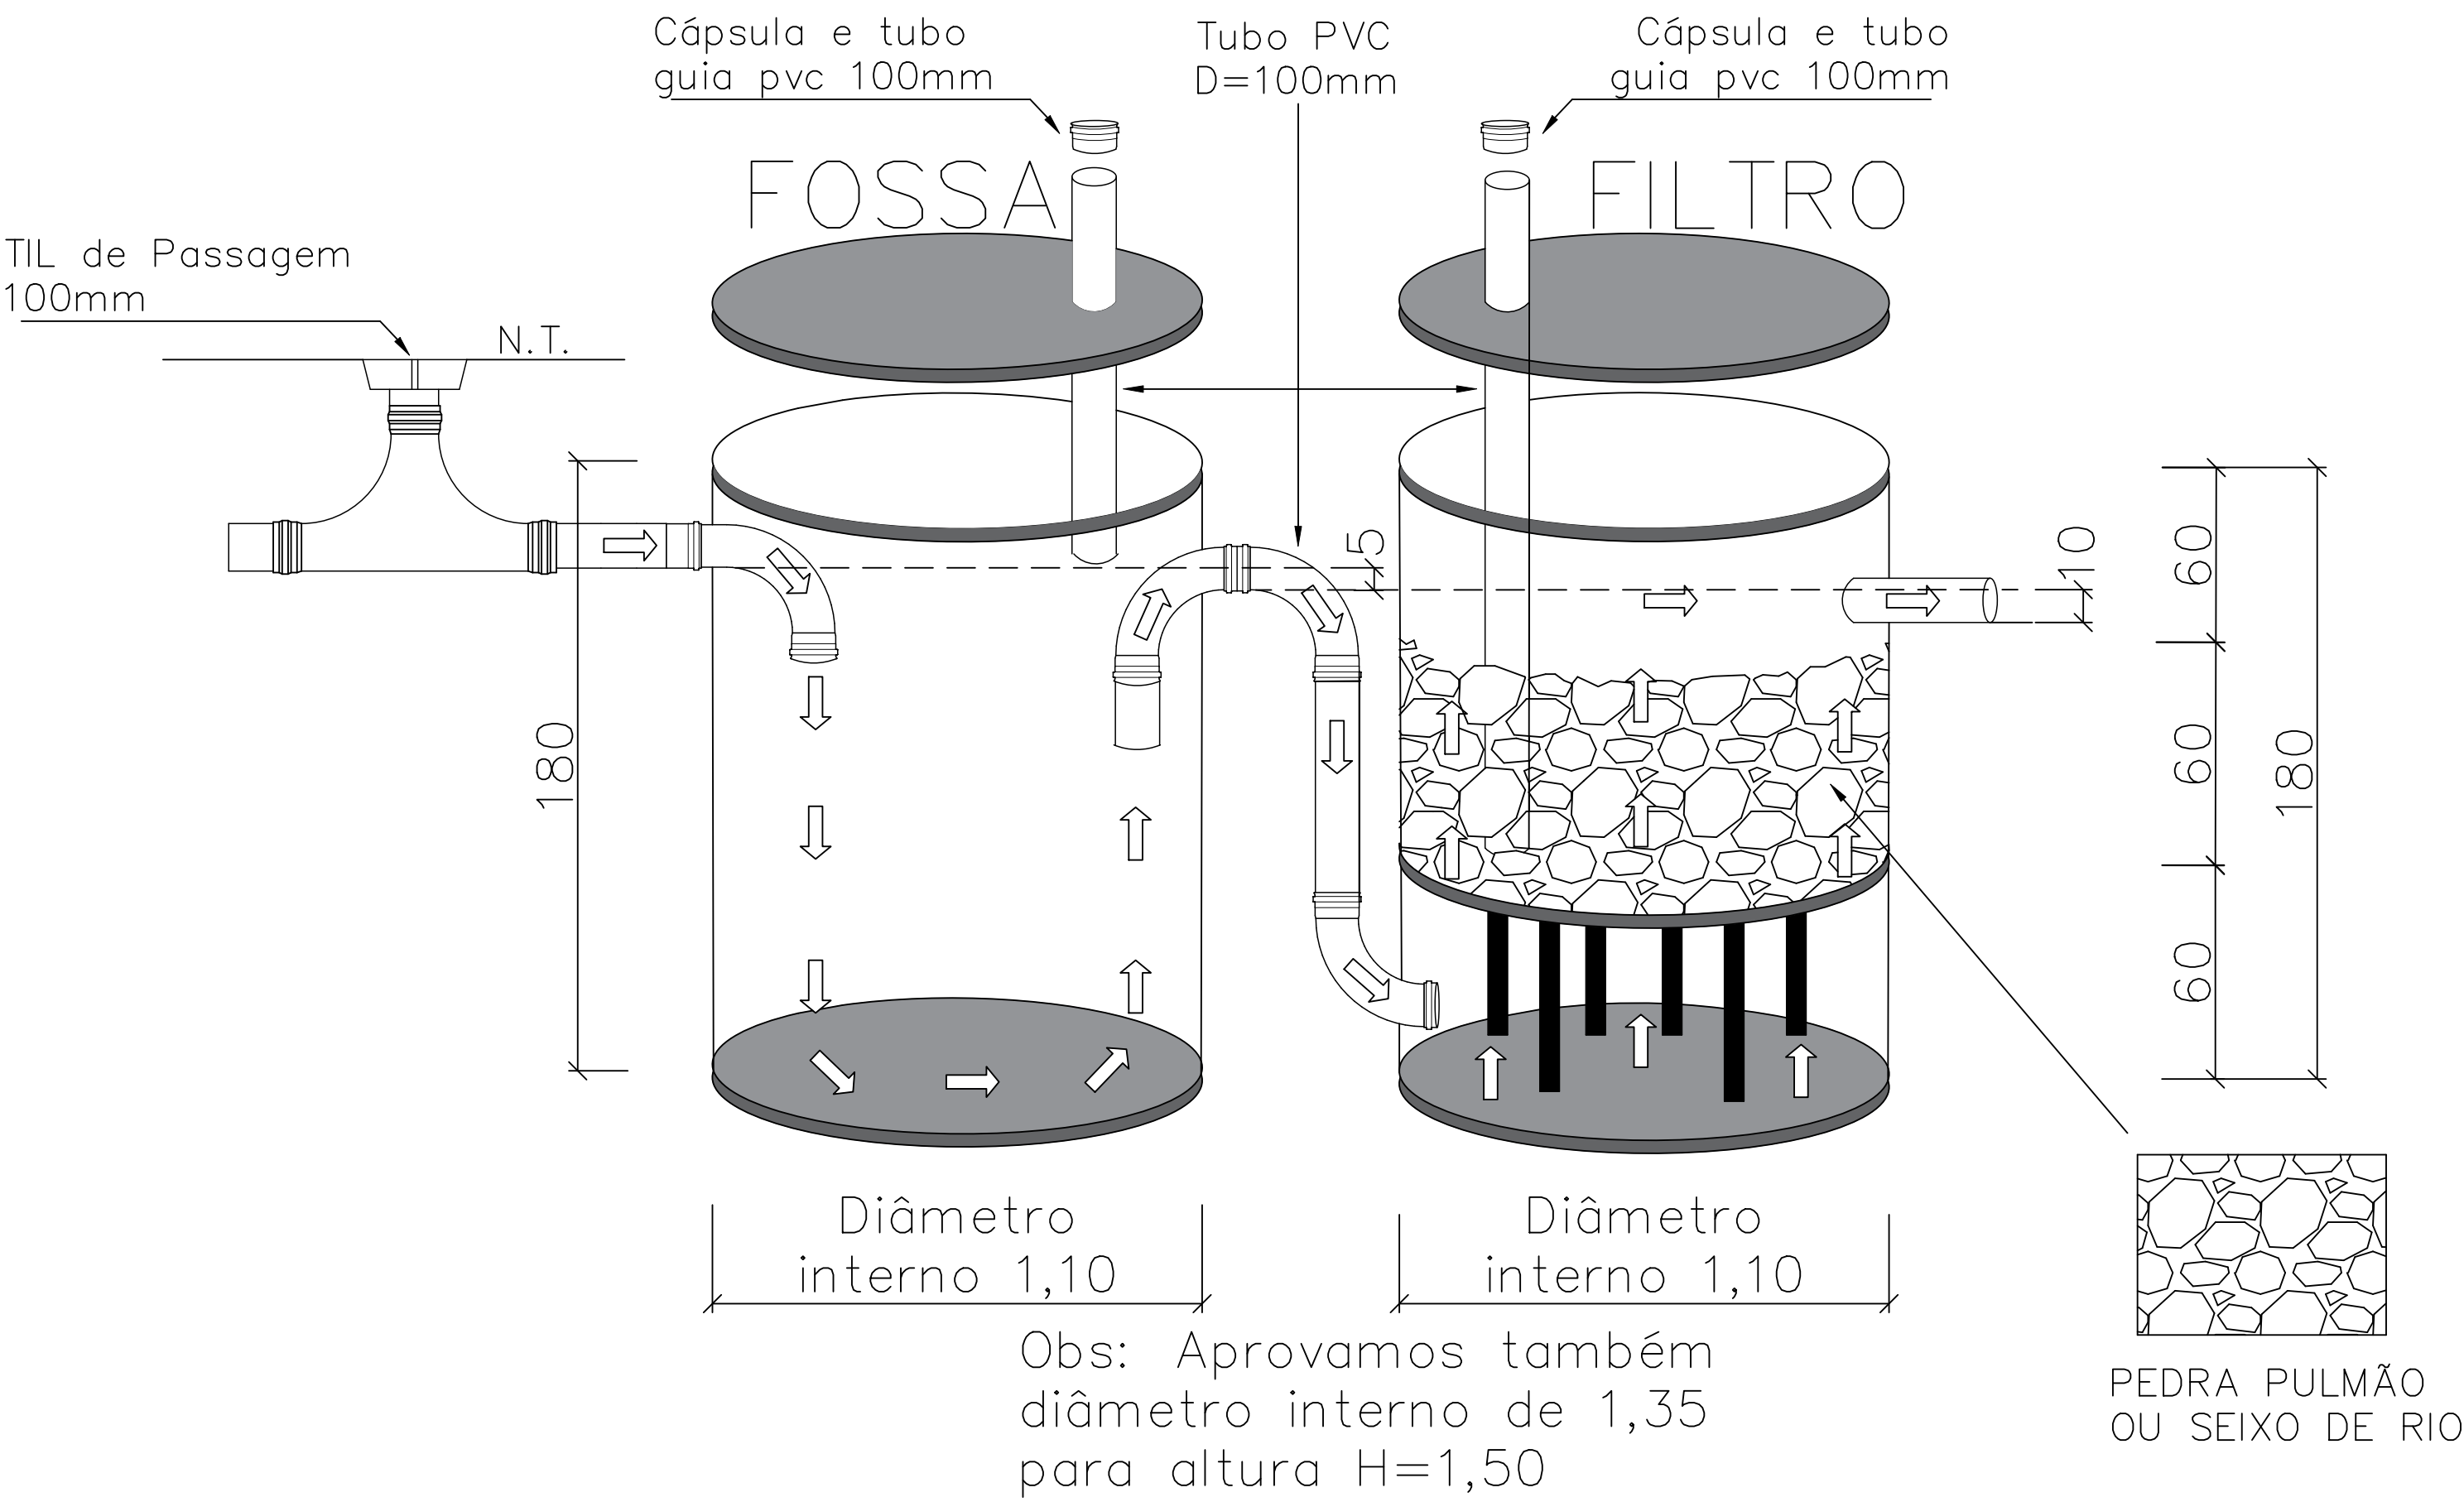

**SAMAE**  
JARAGUÁ DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE  
ÁGUA E ESGOTO

PADRÃO:

## MODELO FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

DESCRIÇÃO:

DETALHAMENTO DA FOSSA E FILTRO INDIVIDUAL

ESCALA:

1:4

PRANCHA:

1/2

REVISÃO:

01